

Cordoba LED U1/U2 3.0

LUXON

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 3,6 m is not expected.

Oprawa oświetleniowa powinna być umieszczona tak, że nie jest przewidziane dłuższe wpatrywanie się w oprawę z odległości bliższej niż 3,6 m.

Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längerer Blick in die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 3,6 m nicht zu erwarten ist.

Basic insulation must be provided between the LV supply and the control cables.

Pomiędzy zasilaniem LV i przewodami sterowania należy zapewnić izolację podstawową.

Zwischen den Niederspannungs- und Steuerkabeln muss eine Grundisolierung vorhanden sein.

The manufacturer shall provide basic insulation inside the luminaire between the LV power supply wires and the control wires

Producent zapewnił izolację podstawową wewnątrz oprawy pomiędzy przewodami zasilania LV i przewodami sterowania

Der Hersteller muss im Inneren der Leuchte eine Basisisolierung zwischen den NS-Stromversorgungsdrähten und den Steuerdrähten vorsehen.

Note: Luminaires manufactured in protection class III may be installed on non-metallic poles provided that a wired connection (minimum LgY 2.5 mm²) is made between the metal bracket and the pole base with grounding.

Uwaga. Oprawy oświetleniowe wykonane w III klasie ochronności mogą być instalowane na słupach niemetalowych pod warunkiem połączenia przewodowego (minimum LgY 2,5 mm²) pomiędzy metalowym wysięgnikiem a podstawą słupa z uziemieniem.

Achtung: Leuchten der Schutzklasse III dürfen auf nichtmetallischen Masten installiert werden, sofern eine leitende Verbindung (mindestens LgY 2,5 mm²) zwischen dem Metallausleger und dem Mastfuß mit Erdung hergestellt wird.


	1	2	3
L [mm]	476	476	476
W [mm]	248	248	248
H [mm]	125	125	125
D [Ø mm]	63	63	63
Masa Weight Gewicht		4kg	

Ta: -40 °C ÷ +40 °C

Pole powierzchni górnej:
Top surface area: 0,118m²
Oberfläche:

Pole powierzchni bocznej:
Lateral surface area: 0,03m²
Seitenfläche:

Wysokość montażu:
Mounting Height: > 15m
Montagehöhe:



Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch



Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft

Ø D średnica otworu montażowego

Ø D mounting hole diameter


Ø D Durchmesser der Montageöffnung

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

1

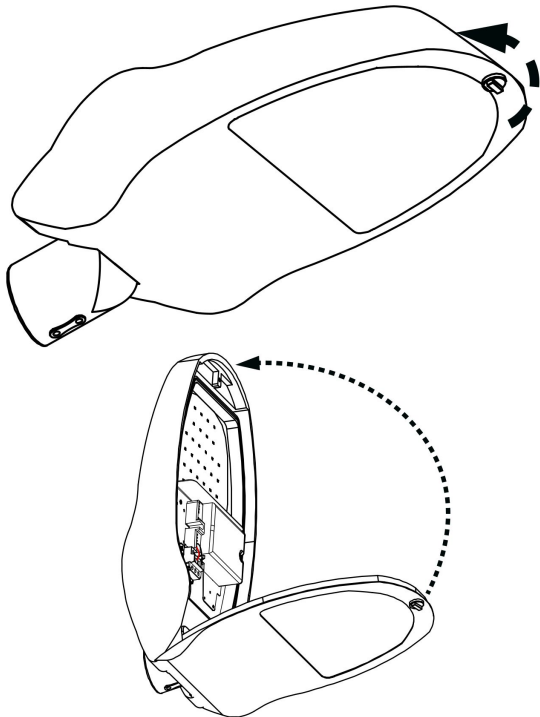

2

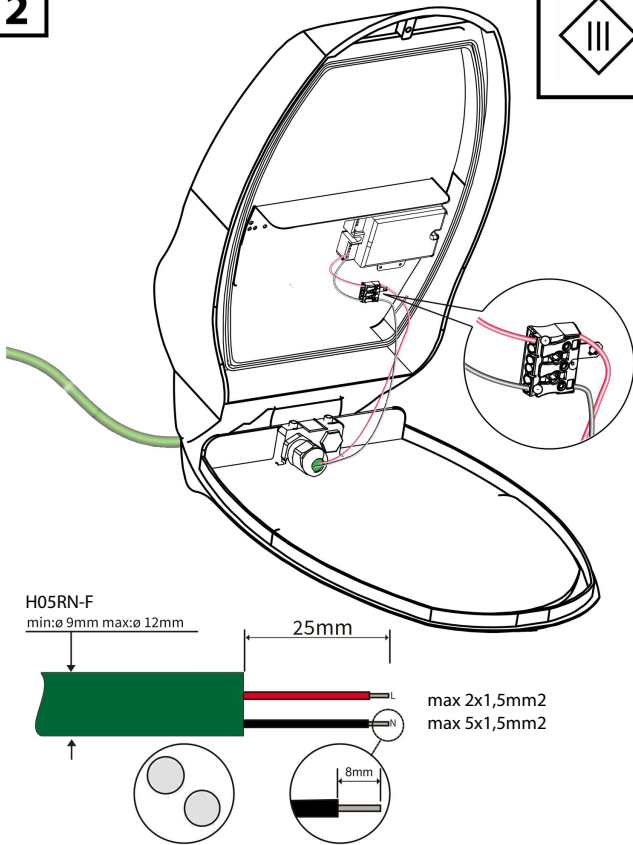


IP66

12/24V




2*

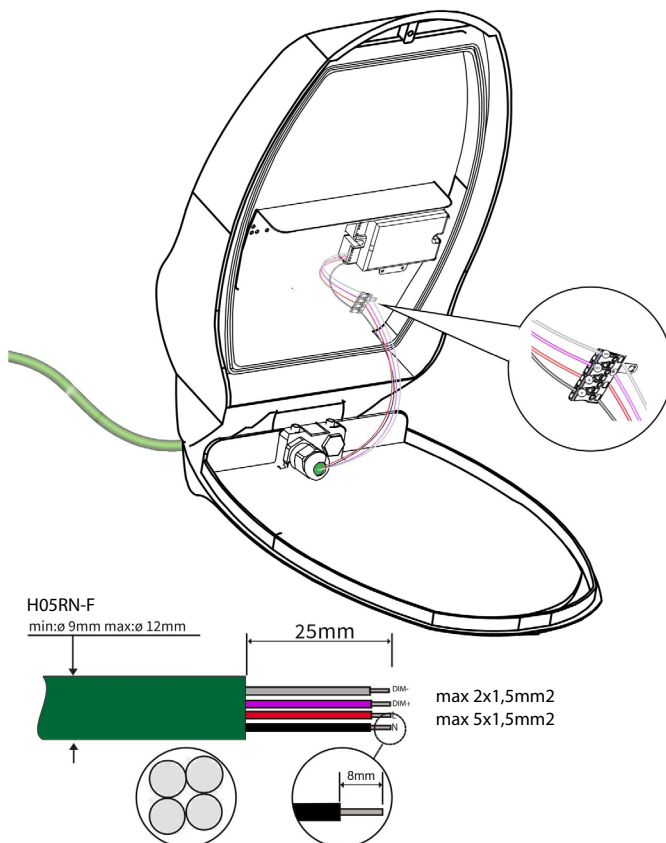

i

Regulacja kąta na wysięgniku / Angle adjustment on the outrigger / Winkelverstellung am Ausleger

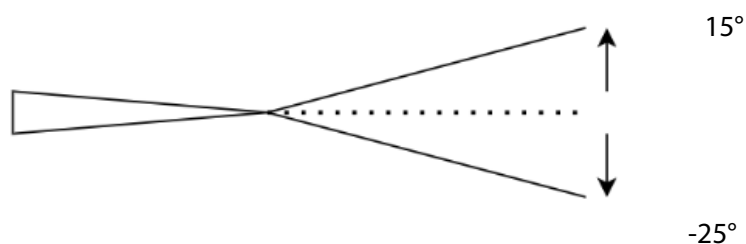

1 zestaw otworów: -1 pozycja; 0; +3 pozycje / 1st set of holes: -1 position; 0; +3 positions / 1. Lochsatz: -1 Position; 0; +3 Positionen

-5°; 0; 5°; 10°; 15°

2 zestaw otworów: -5 pozycji / 2nd set of holes: -5 positions / 2. Lochsatz: -5 Positionen

-25°; -20°; -15°; -10°; -5°